


## PANEL ODASI YERLEŐİM DÜZENİ

Panel odası herkesin kolaylıkla ulaşılabilceđi bir alanda, işletme içerisindeki panelistlerin sabah veya öğle arasında geçiő yaptıkları bir bölümde yer almalıdır.

İşletme dışından gelecek panelistlere kolaylık sağlamak amacıyla, test alanı binanın girişine yakın bir yerde bulunmalıdır.

Test odaları, gürültünün olabileceđi kalabalık yerlerden ve yükleme rıhtımları, üretim hatları, kafeterya mutfakları gibi diđer gürültü ve koku kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

67

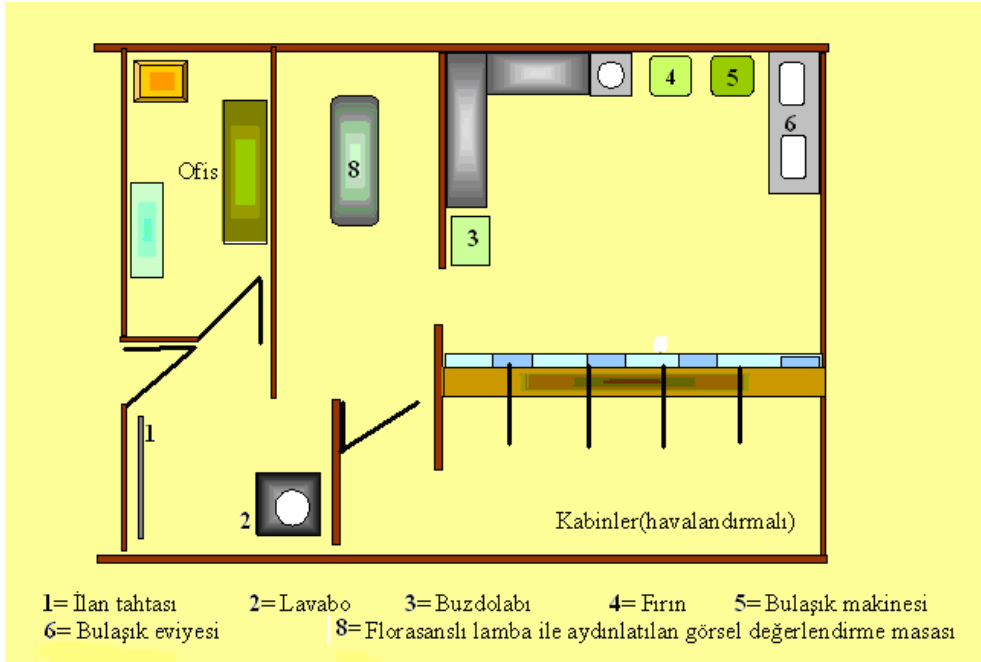

68

## PANEL ODASI YERLEŐİM DÜZENİ

**Kabin bölümü:** Kabinler yan yana veya L şeklinde düzenlenebilmektedir.

L şeklindeki kabinler, mutfak tasarımında "çalışma üçgeni" kavramının en verimli, kullanım biçimini temsil etmektedir.

Ayrıca L şekli, mutfak servisinde kullanım kolaylığı sağlamakta ve süreyi kısaltmaktadır. 6-8 adet kabin sisteminin, duyuşal test yoğunluęu açısından 18-24 panelist ile yılda ortalama 300-400 oturum yapılması durumunda yeterli olduęu belirlenmiştir.

Őekil'de 68-80 cm genişliğinde, 45-55 cm derinliğinde tipik bir kabin gösterilmektedir.

69

